

42.3500-272-Э

ШУ

A2.2


Входы

ХТЗ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Термостат угрозы заморозания.	Общий.	Пожарная сигнализация.	Общий.	Авария фильтра.	Общий.	Авария вентилятора.	Общий.	ДУ	Общий.	Обмерзание рекуператора.	Общий.	Датчик давления хладагона.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

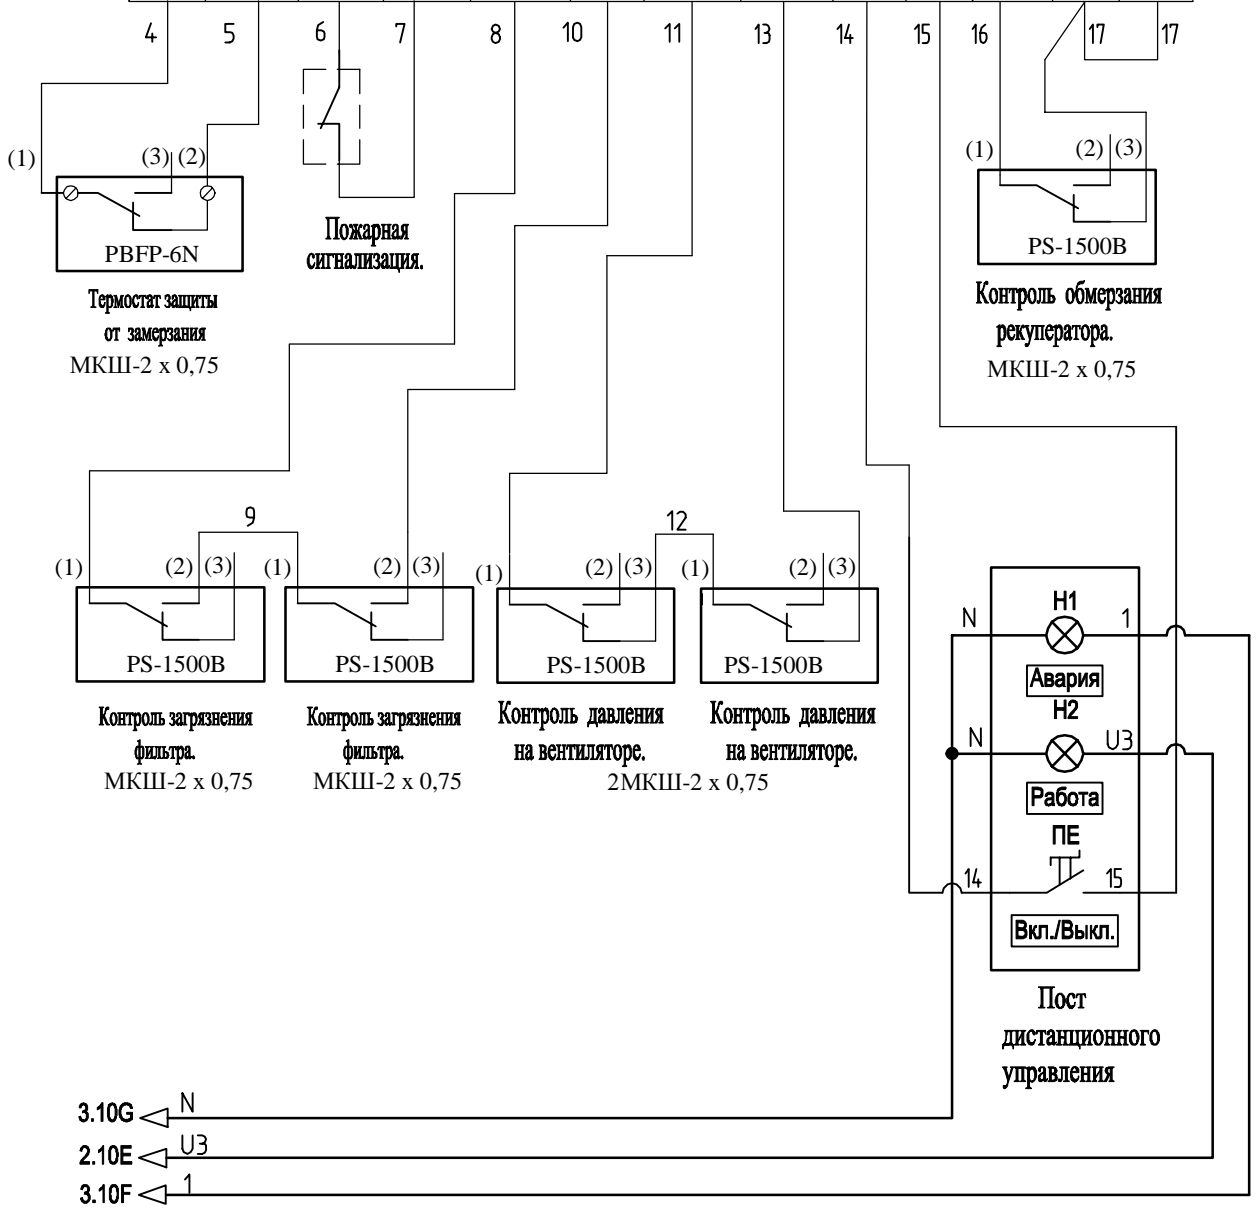

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

			06.13	ГФШЭ 42.3500-272-Э	Лист
Лист	N	докум.	Подпись		