

33.00.01-364-Э


ШУ

A2.2

Входы

ХТ3.3

Термостат угрозы замерзания.	Общий.	Пожарная сигнализация.	Общий.	Авария фильтра.	Общий.	Авария вентилятора.	Общий.	ДУ	Общий.	Обмерзание рекуператора.	Общий.	Датчик давления хладона.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

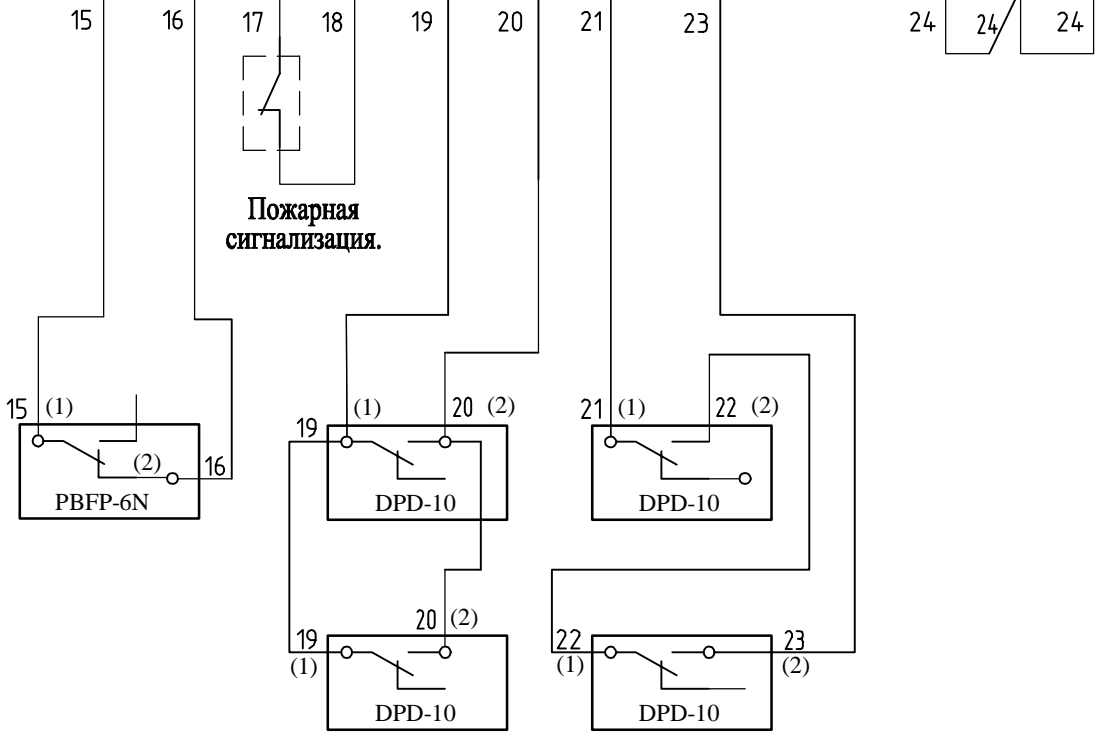

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N

			12.13	ГФШЭ 33.00.01-364-Э	Лист
Лист	N докум.	Подпись	Дата		3